



Voxel

НАПРАВЛЕНИЕ

на рентгенологическое исследование

записаться на исследование:

+7 (413) 268-86-00

Данные пациента

ФИО пациента

Дата рождения

№ амбулаторной карты

Цель исследования

Направительный диагноз (МКБ)

Ограничения к проведению рентгенологического исследования (при наличии)

Первичное/Повторное исследование

Данные клиники

Название клиники

Адрес

ФИО лечащего врача

Специализация врача

Телефон

Электронная почта

Подпись врача

Дата

Если Вы хотите, чтобы Вам отправили исследование по эл. почте, обязательно указывайте e-mail врача

Печать клиники

Выберите исследование

3D



- КЛКТ двух челюстей с захватом ВНЧС, околоносовых пазух и лобных синусов



- КЛКТ 3-4 рядом стоящих зуба



- КЛКТ две челюсти (с ретромалярной областью и дном околоносовых пазух)



- КЛКТ околоносовых пазух (ЛОР)



- КЛКТ зубов одной челюсти (верхней или нижней без ретромалярной области)



- КЛКТ ВНЧС

- с прикусной пластиной в привычной окклюзии



- с открытым ртом с закрытым ртом

2D




- ОПТГ



- Зонограмма ВНЧС




- ТРГ в одной проекции
 боковая прямая

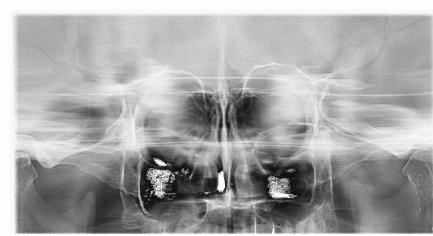

- Зонограмма околоносовых пазух

ВЫДЕЛИТЕ ЗОНУ ИНТЕРЕСА

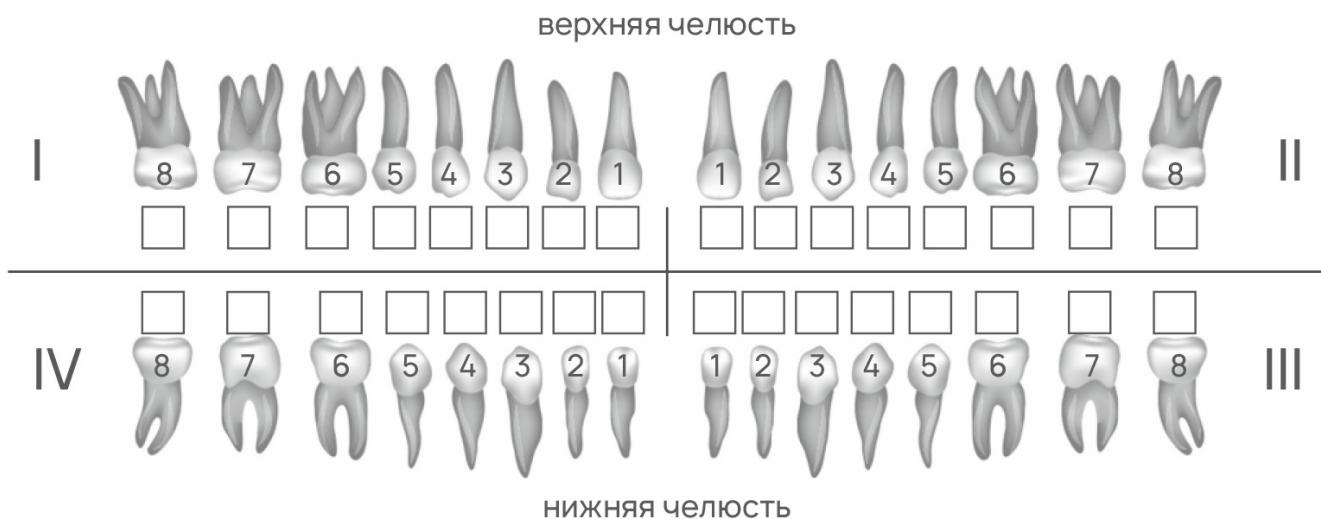

Закажи дополнительные услуги

описания

- 3D обеих челюстей
- 3D одной челюсти
- 3D область 3-4 рядом стоящих зубов
- 3D ВНЧС (2 сустава в одном положении)
- Всех 2D исследований Прицельного исследования

расчеты

- 3Д цефалометрия ТРГ расчет

разметка для имплантации

- 1 зуб 1 сегмент

Все дополнительные услуги предоставляются в распечатанном виде
и отправляются на указанный вами e-mail, срок исполнения 1-3 рабочих дня

Комментарии врача и дополнительные клинические исследования

(основные симптомы, результаты проведенных лабораторных, инструментальных и иных видов исследований, описание медицинских вмешательств (манипуляций, операций) (при необходимости))

Для рентген-диагностики мы используем
высокотехнологичное и безопасное оборудование KaVo
(Германия). Доза лучевой нагрузки минимальная - 0,01-
0,06 мЗв*

* предел дозы лучевой нагрузки для населения (не пациентов) не
должен превышать 1 мЗв в год согласно Санитарным правилам и
нормативам СанПин 2.6.1192-03 «Гигиенические требования к
устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и
проведению рентгенологических исследований»

Как до нас доехать

Адрес

ООО «Воксель-Магадан»
г. Магадан,
2км основной трассы Voxel Центр
magadan1.partner@voxelpro.ru,
Таксопарк

+7 (413) 268-86-00